

# pCO compact

электронный контроллер  
electronic controller


# CAREL



**RUS** Техническое описание

**ENG** Technical leaflet

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ  
ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ  
READ AND SAVE  
THESE INSTRUCTIONS

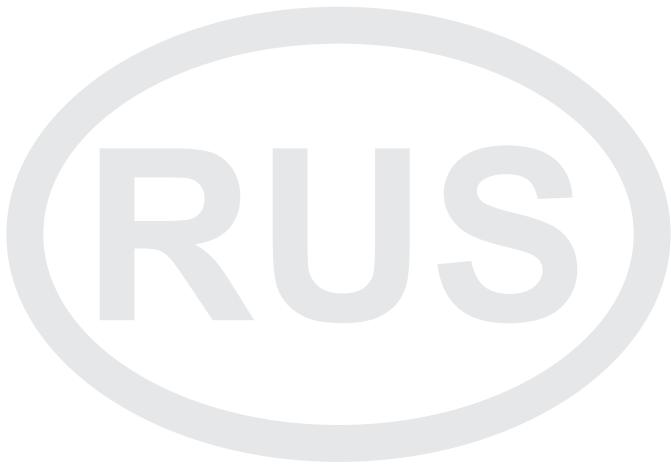

### **Символьные обозначения:**



**Внимание:** предупреждающий символ на пластиковом корпусе контроллера указывает на инструкции по электрическому монтажу, приведенные в настоящем документе.

### **Symbol:**



**Warning:** the symbol in the plastic cover of the control, means to refer to this technical leaflet, during the electrical installation.

## 1. ВВЕДЕНИЕ

В рамках новой серии pCO compact компания Carel представляет современные контроллеры, способные обрабатывать большие объемы информации.

Кроме этого, модели поддерживают все известные функции программируемых контроллеров.

Контроллеры серии pCO compact совместимы с контроллерами семейства pCO family на аппаратном и программном уровне и соответствуют всем необходимым требованиям европейской директивы RoHS. Контроллеры прекрасно выполняют функции центрального координирующего узла системы, обеспечивают доступ одновременно к нескольким системам диспетчеризации и основным функциям, поэтому позиционируются как оптимальное решение для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Прикладное программное обеспечение может быть загружено во флэш-память контроллера с помощью ключа PCOS00AKY0, с персонального компьютера при помощи адаптера USB-RS485 CCSTDTLF0 и программы pCO manager или 1Tool, или при подключении по интерфейсу USB (в моделях, оснащенных портом USB).

Контроллеры pCO compact могут исполнять управляющую программу и комплектуются набором клемм для присоединения различных устройств, например, датчиков, компрессоров, вентиляторов и других.

Для считывания показаний счетчиков электрэнергии может быть использован быстрый цифровой вход.

Программа и текущие параметры хранятся на флэш-памяти и памяти EEPROM, таким образом, сохранность данных гарантируется даже при сбоях в электропитании без необходимости применения резервной батареи.

При установке опциональной платы последовательного интерфейса контроллеры серии pCO compact предусматривают возможность подключения по интерфейсу RS-485 (протокол CAREL или Modbus) к системам диспетчеризации/дистанционного обслуживания. Производитель также предлагает другие опциональные платы для подключения к системе диспетчеризации по другим интерфейсам (BACnet, LON, SNMP, HTTP e-mail, Konnex).

Контроллер pCO compact имеет 3 последовательных порта:

- 1 последовательный порт BMS для плат последовательного интерфейса ;
- 1 оптоизолированный последовательный порт Field-Bus (можно использовать для tLAN);
- 1 последовательный порт pLAN для сбора и обмена данными.

Встроенный интерфейс пользователя представляет собой монохромный жидкокристаллический дисплей с разрешением 132x64 пикселов и 6 кнопок.

### 1.1 Модельный ряд

Существует две модели контроллера: TYPE A и TYPE B (различаются только максимальным количеством входов/выходов).

Модель	Описание	Код CAREL
TYPE A	БАЗОВАЯ (РЕЛЕ)	PCOX000AA0
	БАЗОВАЯ (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ)	PCOX002AA0
	+ ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (РЕЛЕ)	PCOX000BA0
	+ ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ)	PCOX002BA0
	+ USB (РЕЛЕ)	PCOX000CA0
	+ USB (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ)	PCOX002CA0
	+ USB + ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (РЕЛЕ)	PCOX000DA0
	+ USB + ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ)	PCOX002DA0
TYPE B	БАЗОВАЯ (РЕЛЕ)	PCOX000AB0
	БАЗОВАЯ (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ)	PCOX002AB0
	БАЗОВАЯ (4 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ)	PCOX004AB0
	+ ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (РЕЛЕ)	PCOX000BBO
	+ ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ)	PCOX002BBO
	+ ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (4 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ)	PCOX004BBO
	+ USB (РЕЛЕ)	PCOX000CB0
	+ USB (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ)	PCOX002CB0
	+ USB (4 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ)	PCOX004CB0
	+ USB + ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (РЕЛЕ)	PCOX000DB0
	+ USB + ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (2 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ)	PCOX002DB0
	+ USB + ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ (4 ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ РЕЛЕ)	PCOX004DB0

Табл. 1.а

## 1.2 Установка

### Монтаж

Контроллер pCO compact монтируется на DIN-рейку. Для надежной фиксации контроллера на DIN-рейке необходимо аккуратно надавить на него до щелчка, чтобы крепежные защелки зафиксировали контроллер на рейке. Чтобы снять контроллер, необходимо вставить отвертку в щель и освободить крепежные защелки. Защелки снабжены пружинами, которые удерживают их в требуемом положении.

## 1.3 Питание

Электропитание подводится к клеммам G и GO, при этом GO подсоединяется к земле (PE). При подключении одного контроллера pCO compact к сети переменного тока следует использовать защитный трансформатор 30 В·А класса II с выходным напряжением переменного тока 24 В.

Если требуется подключить несколько контроллеров pCO compact к одному трансформатору, номинальная мощность данного трансформатора должна быть nх30 В·А, где n – это количество подключаемых к трансформатору контроллеров (модель контроллера значения не имеет).

- Запрещается подключать контроллер pCO compact и терминал (или группу контроллеров pCO compact и терминалов) к одному источнику электропитания вместе с другими электрическими устройствами (пускателями и другими электромеханическими устройствами) внутри электрической панели.
- На линии питания контроллера устанавливается предохранитель 250 В (5x20) 800 мА, а на зажиме SYNC источника питания (только для источников питания 48 В постоянного тока) устанавливается предохранитель 50 мА – 250В (5x20). Источник питания функционально изолирован от остальной цепи ввода/вывода, включая последовательные соединения.
- Кабель питания дважды обматывается вокруг феррита (т. е. KITAGAWA шифр RI 18-28-10 – код CAREL 0907877AXX).
- Линия синхронизации (SYNC) запитывается на защитный трансформатор 24 В переменного тока класса 2 двумя контактами SYNC разъема J2.
- Если контроллер работает от сети переменного тока напряжением 24 В, эту сеть также можно использовать для линии SYNC. При этом следует соблюдать правила подключения, показанные на Рис. 4.b.
- Если контроллер работает от источника постоянного тока напряжением 48 В (36 В мин. ... 72 В макс.), для линии SYNC предусматривается отдельный трансформатор мощностью не менее 1 В·А (вывод 24 В переменного тока подсоединяется к двум контактам SYNC). В данном случае необходимо использовать предохранитель 250 В 50 мА (см. Рис. 4.c).
- Сечение кабеля питания, подсоединяемого к клемме J1, должно быть не менее 1 мм<sup>2</sup>.

## 1.4 Опции BMS

Опция	Шифр	Описание
1 Modbus®/CAREL RS485	PCO5004850	Оптоизолированный последовательный интерфейс RS485
2 LON	PCO1000F0	Последовательный интерфейс LON FTT10
3 Ethernet™ BACnet™ / SNMP / Modbus®	PCO1000WB0	Последовательный интерфейс Ethernet™
4 BACnet™ RS485	PCO1000BA0	Последовательный интерфейс BACnet™ MS/TP 485
5 RS232	PCO100MDM0	Последовательный интерфейс RS232
6 CANbus	PCOS00HB0	Шина CAN для ведомого последовательного порта (BMS)
7 KONNEX	PCOS00KXB0	Последовательный интерфейс KONNEX, порт BMS

Табл. 1.b

## 1.5 Соединительные разъемы

Электрические характеристики используемых соединительных разъемов

Шаг: 5,08 мм; номинальное напряжение: 250 В; номинальный ток: 12 А; сечение кабеля: 0,25–2,5 мм<sup>2</sup> (AWG: от 24 до 12);

Длина зачистки провода: 7 мм; резьба: M3; момент затяжки: 0,5–0,6 Нм

Шаг: 3,81 мм; номинальное напряжение: 160 В; номинальный ток: 8 А; сечение кабеля: 0,25–1,5 мм<sup>2</sup> (AWG: от 28 до 16);

Длина зачистки провода: 7 мм; резьба: M2; момент затяжки: 0,22–0,25 Нм

## 1.6 Требования по установке – окружающая среда и соединения

Запрещается устанавливать контроллер в местах со следующими характеристиками:

- относительная влажность более 90 %;
- сильная вибрация или удары;
- непрерывное попадание воды;
- наличие агрессивных газов и примесей (например, пары серы и аммиака, соляной туман, дым), способных стать причиной коррозии и окисления;
- источники сильных магнитных и/или радиочастотных помех (поэтому запрещается размещать вблизи антенн передатчиков);
- прямые солнечные лучи и осадки;
- значительные и резкие колебания окружающей температуры;
- взрывоопасные газы или пожароопасные смеси;
- загрязненные места (образование коррозионной патины с возможным окислением и нарушением изоляции).



### При подключении необходимо соблюдать следующие требования:

- Разместите главный выключатель питания в соответствии с местными правилами;
- Запрещается использовать другой источник питания, кроме указанных. В противном случае можно повредить контроллер;
- Используйте наконечники кабелей, подходящие к соответствующим зажимам. Ослабьте винт, вставьте наконечник кабеля и затяните винт. Слегка потяните кабель, чтобы убедиться, что он надежно закреплен;
- Во избежание электромагнитных наводок не рекомендуется прокладывать кабели датчиков и цифровые сигнальные линии вблизи силовых кабелей и кабелей индуктивных нагрузок. Запрещается прокладывать силовые кабели (включая электрические кабели) в одном кабель-канале с сигнальными кабелями. Запрещается прокладывать кабели датчиков вблизи силового оборудования (контакторов, автоматических выключателей и др.);
- Длина кабелей датчика должна быть максимально короткой. Избегайте прокладки кабелей вокруг силовых устройств;
- Запрещается трогать руками электронные компоненты на платах из-за электростатического разряда (очень опасен), который может повредить компоненты;
- Для питания контроллера и цифровых выходов необходимо использовать отдельные источники питания;
- При подсоединении кабелей к разъемам не затягивайте отверткой крепежные винты разъемом слишком сильно, чтобы не повредить контроллер pCO compact;
- Отсоедините контроллер от источника питания перед выполнением работ по обслуживанию или монтажу;
- Контроллер устанавливается внутри приборной панели во избежание ударов и других механических воздействий;
- При использовании контроллера не по назначению, указанному производителем, номинальная степень защиты устройства может быть снижена;
- При отказе платы управления или опциональной платы, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки компании CAREL;
- Разрешается установка только опциональных плат и разъемов, выпускаемых компанией CAREL.

## 1.7 Техническое обслуживание



- Перед проведением работ по техническому обслуживанию или доступом к внутренним компонентам отсоедините (выключите) контроллер.
- Любые работы по обслуживанию осуществляются специалистами и квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами безопасности.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Механические характеристики

Габариты	формат 6 DIN, 105x115x60 мм
Монтаж	DIN-рейка

### 2.2 Пластиковый корпус

- Устанавливается на DIN-рейке по требованиям стандартов DIN 43880 и IEC EN 50022
- Материал: технopolимер
- Огнепрочность: V2 (UL94) и 960 °C (IEC 695)
- Прочность (испытание шариком) – 125 °C
- Устойчивость к току утечки ≥ 250 В
- Цвет – серый, RAL7035

### 2.3 Электрические характеристики

Изолированное электропитание	Источник питания постоянного тока: 48 В (36–72 В) Источник питания переменного тока: 24 В от +10 % до -15 %, 50/60 Гц
Центральный процессор	Максимальная потребляемая мощность: модель MEDIUM. Р = 6 Вт, Р = 8 В•А, I макс. = 400 мА модель LARGE. Р = 11 Вт, Р = 14 В•А, I макс. = 700 мА
Флэш-память (хранение программы)	H8SX/1651 32 бит, 50 МГц
Память SRAM (хранение данных)	2+2 Мб
Память EEPROM (хранение параметров)	512 Кб, 16 бит
Память NAND FLASH	13 Кб + 32 Кб
Рабочий цикл	32 Мб
Часы	0,2 с (приложения средней сложности) Стандартные интегрированные на главной плате

Табл. 2.а

#### Характеристики батареи

Внутри контроллера pCO compact установлена небольшая литиевая батарея CR2430, 3 В постоянного тока (размеры 24 x 3 мм).

## 2.4 Характеристики ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА

Поз.	Тип	Обозна-чение	Характеристики																				
Последова-тельный порт 0	PLAN	J4, J5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенный на основной плате</li> <li>• без оптоизоляции</li> <li>• HW драйвер: RS485</li> <li>• Разъемы: телефонный разъем + 3-контактный разъем р. 3.81</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>ДЛИНА КАБЕЛЯ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Разъем</th><th>Тип экранированного кабеля</th><th>Длина, не более (м)</th><th>Питание</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J4</td><td>Телефонный</td><td>50</td><td>от контроллера pCO compact (150 mA)</td></tr> <tr> <td>J4</td><td>awg24</td><td>200</td><td>от контроллера pCO compact (150 mA)</td></tr> <tr> <td>J4</td><td>awg20/22</td><td>500</td><td>от отдельного TCONN6J000</td></tr> <tr> <td>J5</td><td>awg20/22</td><td>500</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Разъем	Тип экранированного кабеля	Длина, не более (м)	Питание	J4	Телефонный	50	от контроллера pCO compact (150 mA)	J4	awg24	200	от контроллера pCO compact (150 mA)	J4	awg20/22	500	от отдельного TCONN6J000	J5	awg20/22	500	-
Разъем	Тип экранированного кабеля	Длина, не более (м)	Питание																				
J4	Телефонный	50	от контроллера pCO compact (150 mA)																				
J4	awg24	200	от контроллера pCO compact (150 mA)																				
J4	awg20/22	500	от отдельного TCONN6J000																				
J5	awg20/22	500	-																				
Последова-тельный порт 1	BMS 1	Плата последовательного интерфейса	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не встроенный</li> <li>• HW драйвер: нет</li> <li>• Обеспечивает поддержку всех опциональных плат контроллеров семейства pCO последовательного интерфейса</li> </ul> <p>• Длина кабеля, не более: см. техническую документацию на плату последовательного интерфейса</p>																				
Последова-тельный порт 2	Оптоизоли-рованная полевая шина (FIELD Bus)	J8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенный на плате</li> <li>• Оптоизолированный последовательный интерфейс</li> <li>• HW драйвер: оптоизолированный RS485</li> <li>• 3-контактный разъем р. 3.81</li> <li>• Макс. длина экранированного кабеля AWG20/22: 500 м</li> </ul>																				
	tLAN	J6/J7	<p><b>Вместо</b> последовательного интерфейса Field Bus можно использовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• последовательный интерфейс tLAN – 2-контактный разъем р. 3.81 (J7)</li> <li>• подключение к терминалу PLD через специальный 4-контактный разъем (J6)</li> <li>• J7: макс. длина экранированного кабеля (2 жилы + экран) AWG20/22: 30 м</li> <li>• J6: максимальная длина 4-жильных кабелей (см. таблицу аксессуаров): 2 м для офисов, 10 м для жилых помещений</li> </ul>																				

Табл. 2.b

**Примечание:**

Используйте только кабели STP и S/UTP. Экранны на обоих концах кабеля подсоединяются на землю (см. параграф «Электрические соединения»).

- Последовательный порт 2 работает как ВЕДУЩИЙ, поэтому ВЕДОМЫЕ устройства контроллера pCO compact нельзя подключать к этому порту. Однако можно подсоединить один контроллер pCO compact через его последовательный порт 2.

## 2.5 Разъем сети pLAN/пользовательского терминала

Тип	Асинхронный, полудуплекс, RS485
Скорость передачи данных	62,5 Кбит/с или 115,2 Кбит/с (выбирается через программное обеспечение)
Количество подсоединяемых устройств, не более	32 устройства
Разъем терминала	6-контактный экранированный телефонный разъем (J4)
Разъем сети pLAN, графического терминала, терминала Aria	3-контактный разъем, шаг 3,81 мм (J5)

Табл. 2.c

**Примечание:**

- К разъему J4 можно подсоединять только один терминал (pCOT, pCOL, pGDO или pGD1) или два терминала без подсветки дисплея.
- Графический терминал и терминал Aria всегда запитываются от отдельных источников питания.

## 2.6 Сетевой интерфейс tLAN

Тип	Асинхронный, полудуплекс, 0/5 В постоянного тока, не дифференциальный
Скорость передачи данных	9,6 Кбит/с или 19,2 Кбит/с (выбирается через программное обеспечение)
Количество подсоединяемых устройств, не более	5 устройств
Разъем сети tLAN	2-контактный разъем, шаг 3,81 мм (J7)

Табл. 2.d

**Примечание:**

- Разъем tLAN (J7) можно использовать вместо 3-контактного разъема р. 5.08 (J8) интерфейса FieldBus или специального 4-контактного разъема (J6) терминала PLD.

## 2.7 Аналоговые входы

Длина кабеля, не более	10 м	
Преобразование аналогового сигнала	Встроенный 10-битный ЦП, АЦП	
Модель	TYPE A	TYPE B
CAREL NTC-50T90 °C; R/T 10 кОм при 25 °C или HT NTC 0T 150 °C	B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8	B1, B2, B3, B4, B5, B6
Напряжение от 0 до 1 В постоянного тока	B1, B2, B3, B4, B5, B6	
Напряжение от 0 до 5 В постоянного тока, логометрич.	B1, B2, B5, B6	
Напряжение от 0 до 10 В постоянного тока	B1, B2, B5, B6	
Ток от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА	B1, B2	
PT1000-100T 200 °C; R/T 1000 Ом при 0 °C	B3, B4	
Сухой цифровой вход (5 мА)	B5, B6, B7, B8	B5, B6
Всего	8	6

Табл. 2.e

**Внимание:** Для питания активных датчиков предусмотрено питание +21 В на клемме VDC, максимальный ток I макс. = 60 мА, защита от короткого замыкания. Для питания логометрических датчиков 0–5 В постоянного тока используется клемма +5 VREF, максимальный ток I макс. = 60 мА, защита от короткого замыкания.

**Характеристики**

Временная константа	0,5 с
Точность	±0,3 % полного значения шкалы
Классификация измерительных цепей	Категория 1 (EC EN 61010-1)

Табл. 2.f

**Внимание:** Во избежание электромагнитных наводок не рекомендуется прокладывать кабели датчиков и цифровые сигнальные линии вблизи силовых кабелей и кабелей индуктивных нагрузок.

## 2.8 Цифровые входы

Длина кабеля, не более	10 м	
Тип	Без оптоизоляции, сухой контакт	
Питание	Внутреннее	
Модель	TYPE A	TYPE B
Многофункциональные аналоговые входы (см. прим.)	B5, B6, B7, B8	B5, B6
Быстрый цифровой вход	ID1	ID1
Стандартный цифровой вход	ID2	ID2
Всего	6	4

Табл. 2.g

**Примечание:**

Многофункциональные аналоговые входы: можно конфигурировать через программное обеспечение как цифровые входы вместо аналоговых входов. Все цифровые входы подсоединенны к земле (GND).

### Характеристики быстрого цифрового входа (ID1)

Быстрый цифровой вход (IDT) можно сконфигурировать в программном обеспечении в одном из двух режимов:

- первый режим: нормальный или стандартный цифровой вход
- второй режим: быстрый цифровой вход

Если вход ID1 сконфигурирован как быстрый цифровой вход, он измеряет сигнал с максимальной частотой 2 кГц, разрешение  $\pm 1$  Гц. Это достигается за счет BIOS, которая предусматривает наличие двух системных переменных, показывающих, сколько раз сигнал прошел через ноль и соответствующую частоту в герцах.

### Характеристики стандартного и быстрого цифрового входа

Максимальный ток по цифровому входу – 5 мА (следовательно, внешний контакт должен быть рассчитан на ток не менее 5 мА).

## 2.9 Аналоговые выходы

Длина кабеля, не более	10 м	
Тип	Без оптоизоляции	
Питание	Внутренний	
Модель	TYPE A	TYPE B
Аналоговый выход 0–10 В постоянного тока	Y2	Y2, Y3, Y4
Аналоговый выход с ШИМ-модуляцией, импульс 5 В постоянного тока конфигурируемой длительности	Y1	Y1
Всего	2	4

Табл. 2.h

### Характеристики

Разрешение	8 бит
Точность	$\pm 2$ % полного значения шкалы по Y2
Время настройки	2 с
Максимальная нагрузка	1 кОм (10 мА) для Y2 0–10 В, 470 Ом (10 мА) для Y1 ШИМ

Табл. 2.i

## 2.10 Цифровые выходы

Модель pCO compact TYPE A имеет 7 цифровых выходов, а модель pCO compact TYPE B – 6 цифровых выходов с электромеханическими реле или твердотельными реле. Для удобства установки общие контакты некоторых реле скомпонованы вместе.

В рамках одной группы выходы имеют одну изоляцию, поэтому запитываются одинаковым напряжением (как правило, 24 В переменного тока или 110–230 В переменного тока). Между группами выходов предусмотрена усиленная изоляция, поэтому группы можно запитывать разным напряжением.

Характеристики выходов	Группа изоляции	Разъем	Модель				
			Type A (Type A (2 твердотельных реле))	Type A (2 твердотельных реле))	Type B (2 твердотельных реле))	Type B (2 твердотельных реле))	Type B (4 твердотельных реле))
Однополюсное реле на 2 направления (SPDT): UL873: 2,5 А резистив., 2 А FLA, 12 А LRA, 250 В пер. т., C300 ресурс (30 000 циклов) EN60730-1: 2 А резистив., 2 А индуктив., $\cos(\phi) = 0,6$ , 2 (2) А (100 000 циклов)	1	J3	1	-	1	-	1
	2	J10	1	-	1	-	1
Однополюсное реле на 1 направление (SPST): UL873: 1 А резистив., 1 А FLA, 6 А LRA, 250 В пер. т., D300 ресурс (30 000 циклов) EN60730-1: 1 А резистив., 1 А индуктив., $\cos(\phi) = 0,6$ , 1 (1) А (100 000 циклов)	3	J11	5	5	2	2	-
	4	J12	-	-	2	2	-
Фотоэлектрическое силовое реле MOSFET Рабочее напряжение: 24 В пер./гост. Т. Мощность, не более: 10 Вт	1	J3	-	1	-	1	-
	2	J10	-	1	-	1	-
	3	J11	-	-	-	-	2
	4	J12	-	-	-	-	2
Всего выходов				7	7	6	6

Табл. 2.j

## 2.11 Порт USB

**⚠ Порты USB используют только во время пуско-наладочных работ и технического обслуживания. Два порта USB размещаются под передней съемной крышкой контроллеров pCO compact; один порт выступает в качестве ВЕДОМОГО USB (разъем типа USB B), а другой USB-ХОСТА (разъема типа USB A).**

**Два порта нельзя использовать одновременно.**

Порты USB используются для загрузки и копирования данных BIOS и приложений, а также при проведении пуско-наладочных работ.

Конфигурации:

Аппаратная конфигурация	Тип	Загрузка		Скачивание		НАЛАДКА И ЗАПУСК
		USB-ХОСТ	УСТРОЙ-СТВО USB	USB ХОСТ	УСТРОЙ-СТВО USB	
TYPE A	+ USB	только с внешним контактом PGD0/1	•	только с внешним контактом PGD0/1	только логи и параметры	•
	+ USB+ ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ	•	•	•	только логи и параметры	•
TYPE B	+ USB	только с внешним контактом PGD0/1	•	только с внешним контактом PGD0/1	только логи и параметры	•
	+ USB+ ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ	•	•	•	только логи и параметры	•

**Примечание:** Загрузка и Скачивание = загрузка и скачивание параметров BIOS и/или приложения.

USB-ХОСТ можно использовать, например, для подсоединения флэш-памяти; ВЕДОМЫЙ USB можно использовать для подключения компьютера.

## 2.12 Сводные таблицы

### Аппаратные конфигурации

Модель	ШИМ-выход	Выход 0...10 В	Аналоговые входы	Цифровые входы	Группа выходов №1	Группа выходов №2	Группа выходов №3	Группа выходов №4
TYPE A	Y1	Y2	B1, B2		NO1: - реле (1) - твердо-твёрдотельное реле (3)	NO2: - реле (1) - твердо-твёрдотельное реле (3)	NO3, NO4, NO5, NO6, NO7: - реле (2)	-
			B3, B4					
			B5, B6					
			B7, B8					
				ID1 (veloce)				
				ID2				
			Не более 8	Не более 6				
TYPE B	Y1	Y2, Y3, Y4	B1, B2		NO1: - реле (1) - твердо-твёрдотельное реле (3)	NO2: - реле (1) - твердо-твёрдотельное реле (3)	NO3, NO4: - реле (2) - твердо-твёрдотельное реле (4)	NO5, NO6: - реле (2) - твердо-твёрдотельное реле (4)
			B3, B4					
			B5, B6					
				ID1 (veloce)				
				ID2				
			Не более 6	Не более 4				

Табл. 2.к

(1) Прим.: в моделях, которые не предусматривают твердотельных реле, используются обычные реле.

Характеристики реле:

UL873: 2,5 А резистив., 2 А FLA, 12 А LRA, 250 В пер. т., C300 ресурс (30 000 циклов)

EN60730-1: 2 А резистив., 2 А индуктив.,  $\cos(\phi) = 0,6$ , 2 (2) А (100 000 циклов)

(2) Прим.: в моделях, которые не предусматривают твердотельных реле, используются обычные реле.

Характеристики реле:

UL873: 1 А резистив., 1 А FLA, 6 А LRA, 250 В пер. т., D300 ресурс (30 000 циклов)

EN60730-1: 1 А резистив., 1 А индуктив.,  $\cos(\phi) = 0,6$ , 1 (1) А (100 000 циклов)

(3) Прим.: в моделях с двумя твердотельными реле. Твердотельные реле установлены вместо обычных.

Характеристики твердотельных реле:

Фотоэлектрическое реле MOSFET, рабочее напряжение: 24 В пер./пост. т., мощность не более: 10 Вт

(4) Прим.: в моделях с четырьмя твердотельными реле. Твердотельные реле установлены вместо обычных.

Характеристики твердотельных реле:

Фотоэлектрическое реле MOSFET, рабочее напряжение: 24 В пер./пост. т., мощность не более: 10 Вт

### Типы аналоговых/цифровых входов

Все аналоговые входы конфигурируются через программное обеспечение согласно следующей таблице (модели TYPE A и TYPE B).

Символьное обозначение	NTC	ID	PT1000	4–20 мА	0–5 В	0–1 В	0–10 В
B1, B2	•			•	•	•	•
B3, B4	•		•			•	
B5, B6	•	•			•	•	•
B7, B8	•	•					

Табл. 2.0

## 2.13 Таблица аксессуаров

Шифр	Наименование
1 PCOXCON0AO	Комплект винтовых соединительных разъемов для контроллеров pCO compact MEDIUM type A
2 PCOXCON0BO	Комплект винтовых соединительных разъемов для контроллеров pCO compact LARGE type B
3 PCOS00AKY0	Ключ Smart Key для контроллеров семейства pCO
4 0907877AXX	Внешний феррит для кабеля питания контроллеров pCO compact
5 PSTCON01B0	Соединительный кабель терминала pLD, L = 1,5 м
6 PSTCON03B0	Соединительный кабель терминала pLD, L = 3 м
7 PSTCON05B0	Соединительный кабель терминала pGD, L = 5 м
8 S90CONN002	Соединительный кабель терминала pGD, L = 0,8 м
9 S90CONN000	Соединительный кабель терминала pGD, L = 1,5 м
10 S90CONN001	Соединительный кабель терминала pGD, L = 3 м

Табл. 2.р

## 2.14 Другие характеристики

Условия работы	от -10 до 60 °C, 90 % отн. влажность, без конденсата
Условия хранения и транспортирования	от -20 до 70 °C, 90 % отн. влажность, без конденсата
Класс защиты	IP40, только передняя панель
Вред окружающей среде	2
Класс безопасности (электрический разряд)	интегрируется в устройства класса 1 и/или 2
Период электр. напряженности между изолирующими частями	длинный
Тип действия	1 C
Тип рассоединения или микрокоммутации	Категория D (UL94-V0)
Термо- и огнепрочность	Категория 2
Стойкость к скачкам напряжения	Category 2
Характеристики старения (часы наработки)	80 000
Кол-во циклов автоматической коммутации	100 000 (EN 60730-1); 30 000 (UL 873)
Структура и класс ПО	Класс А
Устойчивость к колебаниям напряжения	Категория 3 (IEC EN 61000-4-5)

Табл. 2.q

Устройство не классифицируется как «ручное»

## 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



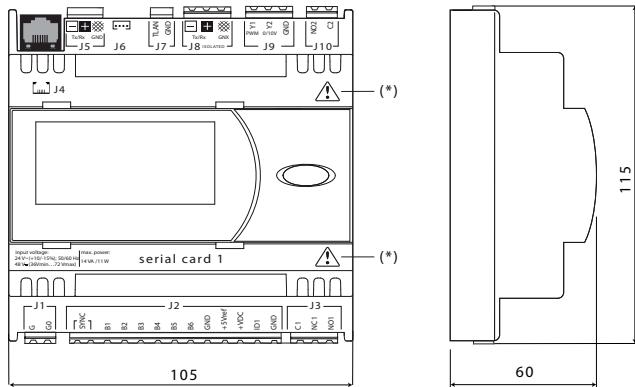


Рис. 3.а



(\*) Значок означает наличие специальных инструкций по электрическому монтажу.

## 4. ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ

Модель TYPE A

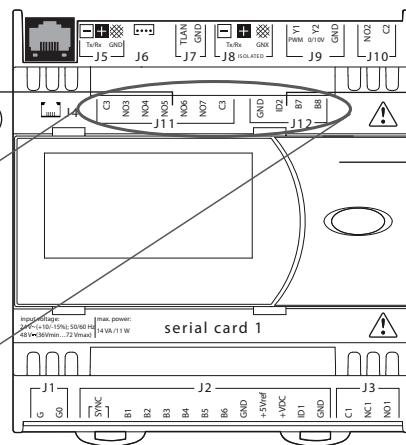

Модель TYPE B



**Обозначения:**

- 1 Разъем питания (G, G0) 24 В пер. т. или 48 В пост. т. (36 В пост. т. минимум...72 В пост. т. максимум)
- 2 Входы синхронизации SYNC для контроля фазы и NTC, 0...1 В, 0-5 В, 0-20 mA, 4-20 mA +5 В опорное для питания датчика, 5 В для логометрического датчика и +VDC (+21 В пост. т.) для активных датчиков
- 3 Цифровой выход
- 4 Разъем для всех стандартных терминалов серии pCO и загрузки прикладных программ
- 5 Разъем pLAN
- 6 Разъем терминала pLD
- 7 Разъем tLAN
- 8 Optoизолированный последовательный разъем Field-Bus
- 9 Аналоговые выходы 0-10 В и ШИМ
- 10 Цифровой выход
- 11 Цифровые выходы (Type A)
- 12 Аналоговые входы NTC и цифровые входы (Type A)
- 13 Съемная дверка, прикрывающая порты USB
- 14 Цифровые выходы (Type B)
- 15 Цифровые выходы (Type B)
- 16 Цифровой вход и аналоговые выходы 0-10 В (Type B)

## 4.1 Электрические соединения

### Питание переменного тока

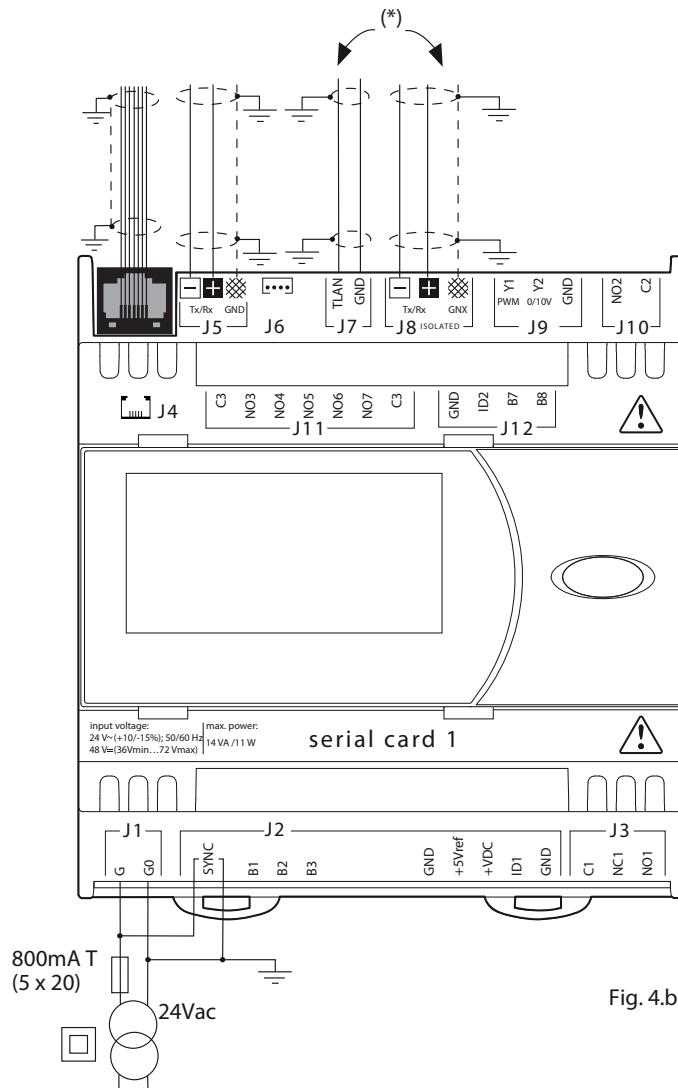


Fig. 4.b

Рис. 4.с

**ОБЩЕЕ** питание для контроллера и входов синхронизации SYNC

(\*) если используется порт tLAN, нельзя использовать порт Field Bus, и наоборот.

## Питание постоянного тока

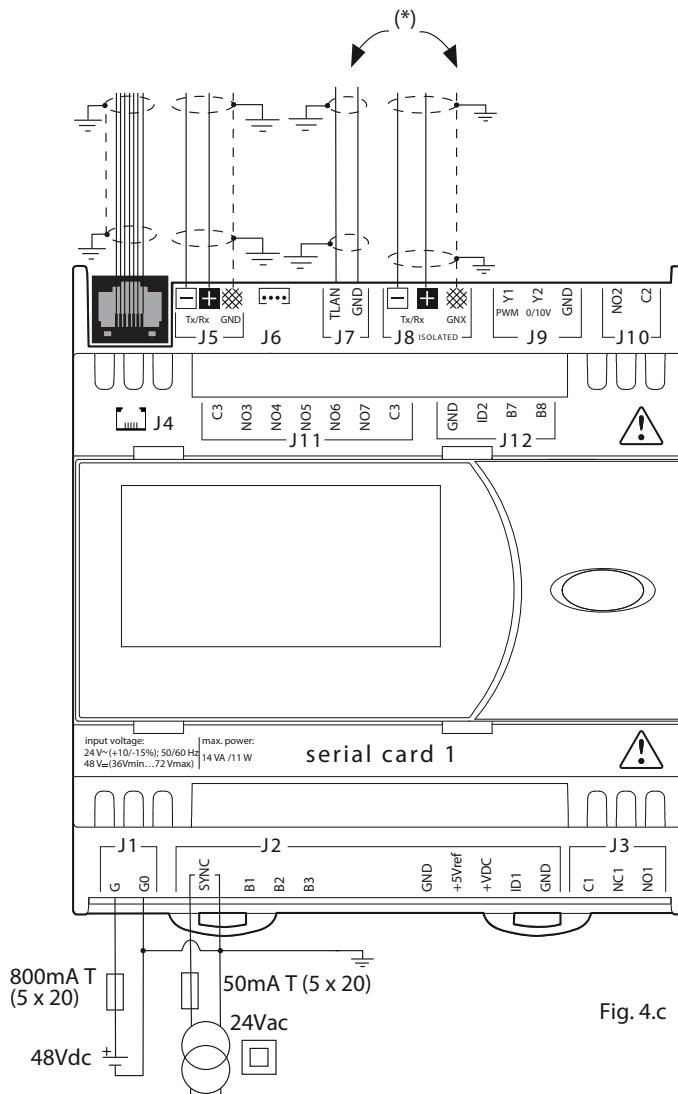




Fig. 4.c

Рис. 4.c

**РАЗДЕЛЬНОЕ питание для контроллера и входов синхронизации SYNC**  
 (\*) если используется порт tLAN, нельзя использовать порт Field Bus, и наоборот.

## Указания по утилизации

- Запрещается выбрасывать изделие в обычные мусорные бачки; обращайтесь в специализированные центры утилизации.
- Изделие содержит батарею, которую необходимо снять и утилизировать отдельно по соответствующим инструкциям.
- Неправильная эксплуатация или утилизация изделия может нанести вред здоровью людей и окружающей среде.
- Следует использовать государственные или частные системы сборки и переработки отходов, установленные государственными законами.
- Наказание за незаконную утилизацию электрических и электронных изделий устанавливается государственными органами надзора за ликвидацией отходов.

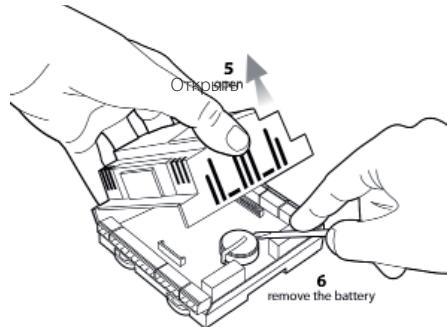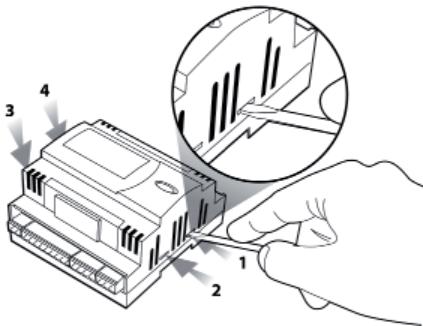

Извлеките батарею

## 1. INTRODUCTION

The new pCO compact series is the result of the need for a controller than can manage considerable information flows. This feature adds to the numerous advantages of a programmable controller.

pCO compact is compatible with the pCO family at both a hardware and software level, the controller has been developed by CAREL in compliance with the European RoHS directive. Ideal as system coordinator, the simultaneous access to one supervisory systems and master functions make it versatile for all types of applications and requirements in the HVAC/R sector. The application program can be downloaded to the flash memory using the smart key PCOS00AKY0, or from a PC using the CVSTDUTLF0 USB-485 adapter and the pCO manager, or 1 tool program, or directly by USB connection in the provided models. The pCO compact can also execute a control program, and is fitted with a set of terminals for connection to devices such as probes, compressors, fans, etc.

The fast digital input can be used to directly read energy meters.

The program and the parameters are saved to FLASH memory and EEPROM, meaning the data is stored even in the event of power failures and without the need for a backup battery.

The program can be loaded from a PC (28.8 kbps and 115.2 kbps) or using the special programming key called the Smart Key. The optional connection to the supervisor-telemaintenance serial line using the CAREL or Modbus® communication protocol, over the RS485 standard, is made by fitting the pCO compact with one optional serial cards. Other optional cards can be used to connect to a supervisor over standards other than RS485 (communicating via BACnet, LON, SNMP, HTTP, e-mail, Konnex). pCO compact has 3 serial interfaces, specifically:

- one BMS serial interfaces for serial cards
- one opto-isolated Field-Bus serial interface (alternatively can be used for the tLAN)
- one pLAN serial interface for acquiring or sharing data.

The built-in user interface consists of a White positivo LCD, with 132x64 pixel resolution and a six-button membrane keypad.

### 1.1 Versions available

The controller is available in two models: TYPE A and TYPE B, yet a different only maximum number of I/Os available.

Models	Description	Carel code
TYPE A	BASIC (RELAY)	PCOX000AA0
	BASIC (2 SSR)	PCOX002AA0
	+ BUILT-IN DISPLAY (RELAY)	PCOX000BA0
	+ BUILT-IN DISPLAY (2 SSR)	PCOX002BA0
	+ USB (RELAY)	PCOX000CA0
	+ USB (2 SSR)	PCOX002CA0
	+ USB + BUILT-IN DISPLAY (RELAY)	PCOX000DA0
	+ USB + BUILT-IN DISPLAY (2 SSR)	PCOX002DA0
TYPE B	BASIC (RELAY)	PCOX000AB0
	BASIC (2 SSR)	PCOX002AB0
	BASIC (4 SSR)	PCOX004AB0
	+ BUILT-IN DISPLAY (RELAY)	PCOX000BB0
	+ BUILT-IN DISPLAY (2 SSR)	PCOX002BB0
	+ BUILT-IN DISPLAY (4 SSR)	PCOX004BB0
	+ USB (RELAY)	PCOX000CBO
	+ USB (2 SSR)	PCOX002CBO
	+ USB (4 SSR)	PCOX004CBO
	+ USE + BUILT-IN DISPLAY (RELAY)	PCOX000DB0
	+ USB + BUILT-IN DISPLAY (2 SSR)	PCOX002DB0
	+ USB + BUILT-IN DISPLAY (4 SSR)	PCOX004DB0

Tab. 1.a

## 1.2 Installation

### Mechanical fastening

The pCO compact is installed on a DIN rail. To fasten the unit to the DIN rail, press it lightly against the rail. The rear tabs will click into place, locking the unit to the rail. Removing the unit is just as simple, using a screwdriver through the release slot to lever and lift the tabs. The tabs are kept in the locked position by springs.

## 1.3 Power supply

The power supply is connected between G and G0, with G0 clamp connected to earth (PE). For AC installation, use a 30 VA class II safety transformer, output voltage 24 Vac, supplying one pCO compact controller only.

If supplying multiple pCO compact controllers with the same transformer, the rated power of the latter must be  $n \times 30$  VA, where "n" is the number of controllers being supplied by the transformer, regardless of the version of controller.

- The power supply to the pCO compact controller and terminal (or series of pCO compact controllers and terminals) should be separate from the power supply to the other electrical devices (contactors and other electromechanical components) inside the electrical panel.
- A 250 V (5x20) 800 mAT fuse must be installed in the power supply line of the controller and a 50 mAT - 250 V (5x20) must be installed in the power supply of SYNC clamp (only for 48 Vdc power supply). The power supply is functionally insulated from the rest of the I/O circuit, including the serial connections.
- The power cable should be wound twice around a ferrite (i.e. KITAGAWA part no. RI 18-28-10 - CAREL code 0907877AXX).
- The synchronicity line (SYNC) must be supplied by a class 2 safety transformer with 24 Vac output using the two pins on terminal "J2" called SYNC.  
If the controller has a 24 Vac power supply, this can also be used to supply the SYNC signal. It is necessary to follow exactly the wiring connection in fig. 4.b.  
If, on the other hand, the controller has a DC power supply 48 Vdc (36 Vmin...72 Vmax), the SYNC connection must be supplied by a special transformer (at least 1 VA) connecting the 24 Vac output to the two SYNC pin. In this case, it must be protected by a 250 V 50 mAT fuse (follow the Fig. 4.c).
- To make the power supply connection to terminal J1, use a cable with a minimum cross-section of 1mm<sup>2</sup>.

## 1.4 BMS serial options

item	code	description
1 Modbus®/CAREL RS485	PCOS004850	opto-isolated RS485 serial
2 LON	PCO10000F0	LON FTT10 serial
3 Ethernet™ BACnet™ / SNMP /Modbus®	PCO1000WB0	Ethernet™ serial
4 BACnet™ RS485	PCO1000BA0	BACnet™ MS/TP 485 serial
5 RS232	PCO100MDM0	RS232 serial
6 CANbus	PCOS00HBB0	CANbus for slave serial port (BMS)
7 KONNEX	PCOS00KXB0	KONNEX serial BMS port

Tab. 1.b

## 1.5 Connectors

### Electrical specifications of the plug-in connectors used

Step: 5.08 mm; Rated voltage: 250 V; Rated current: 12 A; Cable size: 0.25 mm<sup>2</sup> - 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG: 24 to 12);

Stripping length: 7 mm; Screw thread size: M3; Tightening torque: 0.5- 0.6 Nm

Step: 3.81 mm; Rated voltage: 160 V; Rated current: 8 A; Cable size: 0.25 mm<sup>2</sup> - 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG: 28 to 16);

Stripping length: 7 mm; Screw thread size: M2; Tightening torque: 0.22- 0.25 Nm.

## 1.6 Installation warnings - operating environments and connections

Avoid assembling the boards in environments with the following characteristics:

- relative humidity greater than 90%;
- strong vibrations or knocks;
- exposure to continuous water sprays;
- exposure to corrosive or pollutant gases (e.g. sulphur or ammonia fumes, saline mist, smoke) so as to avoid corrosion and oxidisation;
- strong magnetic and/or radio interference (therefore avoid installing the unit near transmitting antennae);
- exposure of the pCO compact to direct sunlight or the elements in general;
- large and rapid fluctuations in ambient temperature;
- environments where explosives or mixes of flammable gases are present;
- exposure to dust (formation of corrosive patina with possible oxidation and reduction of insulation).



### For connection, the following warnings must be observed:

- provide a power supply switch in accordance with the local disposal legislation;
- using a different power supply from the one specified may seriously damage the system;
- use cable ends suitable for the terminals. Loosen each screw and insert the cable ends, then tighten the screws. When completed, lightly tug the cables to check that they are tight;
- separate as much as possible the probe and digital input signal cables from the cables carrying inductive loads and power cables to avoid possible electromagnetic disturbance. Never run power cables (including the electrical cables) and probe signal cables in the same conduits. Do not install the probe cables in the immediate vicinity of power devices (contactors, circuit breakers or similar);
- reduce the path of the probe cables as much as possible, and avoid spiral paths that enclose power devices;
- avoid touching or nearly touching the electronic components fitted on the boards, so as to avoid electrostatic discharges (extremely dangerous) from the operator to the components;
- separate the power supply to the digital outputs from the power supply to the pCO compact;
- when tightening the cables to the terminals do not exert excessive pressure on the screwdriver, to avoid damaging the pCO compact;
- disconnect the controller from the power supply before performing any maintenance or assembly operations;
- the controller has to be integrated inside an instrument panel and it has not to be reachable in order to avoid strokes and impacts;
- if the device is used in a manner not specified by the manufacturer, the rated protection of the device may be compromised.
- in case of failure of the control and of optional boards, please only refer to CAREL service;
- install optional boards and connectors only supplied by CAREL.

## 1.7 Maintenance



- Disconnect the device (turn OFF) before accessing inside parts or during maintenance;
- all service and/or maintenance operations must be performed by specialist and qualified personnel, in accordance with the safety standards and legislation in force.

## 2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

### 2.1 Mechanical specifications

dimensions	available in 6 DIN module format 105x115x60 mm
assembly	DIN rail

### 2.2 Plastic case

- Fitted on DIN rail as per DIN 43880 and IEC EN 50022
- Material: technopolymer
- Flame retardance: V2 (UL94) and 960 °C (IEC 695)
- Ball pressure test 125 °C
- Resistance to creeping current  $\geq 250$  V
- Colour grey RAL7035

### 2.3 Electrical specifications

Isolated power supply	DC power supply: 48 Vdc (36 V min to 72 V max) AC power supply: 24 Vac +10% to -15 %, 50/60 Hz
	Maximum power input: MEDIUM ver. P=6W, P=8VA, Imax=400mA LARGE ver. P=11W, P=14VA, Imax=700mA
CPU	H8SX/1651 32-bit, 50 MHz
FLASH program memory	2+2 Mbytes
SRAM data memory	512 Kbytes, 16-bit
EEPROM parameter data memory	13 Kbytes + 32 kB
NAND FLASH memory	32 MByte
Duration of working cycle	0.2 s typical (applications of average complexity)
Clock	Available as standard and integrated on main board

Tab. 2.a

### Battery specifications

The battery used inside the pCO compact is a "button" sized lithium battery, code CR2430, 3 Vdc, dimensions 24 mm x 3 mm.

## 2.4 SERIAL specifications

Item	Type	Reference	Main specifications
Serial ZERO	PLAN	J4, J5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrated on main board</li> <li>Not opto-isolated</li> <li>HW driver: RS485</li> <li>Connectors: Telephone jack + 3-pin plug-in p. 3.81</li> </ul>
<b>CABLE LENGTH</b>			
Connector	Shielded cable type	Lmax (m)	Power supply
J4	Telephone	50	given by pCO compact (150 mA)
J4	AWG24	200	given by pCO compact (150 mA)
J4	AWG20/22	500	separated by TCONN6J000
J5	AWG20/22	500	-
Serial ONE	BMS 1	Serial Card 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Not integrated on main</li> <li>HW driver: not featured</li> <li>Allows all the pCO family optional BMS cards to be used</li> <li>Maximum cable length: refer to technical leaflet of the serial card</li> </ul>
Serial TWO	Opto-isolated FIELD Bus	J8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrated on main board</li> <li>Opto-isolated serial</li> <li>HW driver: opto-isolated RS485</li> <li>3-pin plug-in connector p. 3.81</li> <li>Maximum length of shielded cable AWG20/22: 500 m:</li> </ul>
	tLAN	J6/J7	<p><u>Instead of the FieldBus serial, the following can be used:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tLAN serial available on a 2-pin connector, p. 3.81 (J7)</li> <li>connection to a PLD terminal available via special 4-pin connector (J6)</li> <li>J7: maximum length of shielded cable (2 wires + shield) AWG20/22: 30 m</li> <li>J6: maximum length of 4-wires cable (see accessories table): 2 m for domestic application, 10 m for residential application</li> </ul>

Tab. 2.b

**Note:**

Use only STP or S/UTP cable with both extremity of shield connected to PE (see par. "Electrical connections").

- The serial 2 has been designed to be MASTER. This implicates that possible pCO compact SLAVEs, can not be connected using his own serial 2. Nevertheless it is possible connect only one pCO compact using his own serial 2.

## 2.5 pLAN network/user terminal connection

Type	Asynchronous half duplex RS485
Transmission speed	62.5 Kbps or 115.2 Kbps selected via software
Maximum number of units connectable	Maximum 32 units allowed
Connector for terminal	6-pin shielded telephone (J4)
Connector for pLAN network, Graphic terminal, Aria terminal	3-pin plug-in connector, pitch 3.81 mm (J5)

Tab. 2.c

**Note:**

- J4 can only be connected to one terminal (pCOT, pCOI, pGD0 and pGD1) or two terminals without using the backlighting for the display.
- The Graphic terminal and Aria terminal must be always powered with separate power supplies.

## 2.6 tLAN network connection

Type	<b>Asynchronous half duplex 0/5 Vdc, non-differential</b>
Transmission speed	9.6 Kbps or 19.2 Kbps selected via software
Maximum number of units connectable	Maximum 5 units allowed
Connector for tLAN network	2-pin plug-in connector, pitch 3.81 mm (J7)

Tab. 2.d

**Note:**

- The tLAN serial (J7) can be used as an alternative to either the FieldBus serial available on the 3-pin connector p. 5.08 (J8); or to the PLD terminal connection available on the special 4-pin connector (J6).

## 2.7 Analogue inputs

Maximum lenght cable	10 m	
Analogue conversion	A/D converter, 10-bit CPU built-in	
Models	<b>TYPE A</b>	<b>TYPE B</b>
CAREL NTC -50T90 °C; R/T 10 kΩ at 25 °C or HT NTC 0T150 °C	B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8	B1, B2, B3, B4, B5, B6
Voltage, 0 to 1 Vdc	B1, B2, B3, B4, B5, B6	
Voltage, 0 to 5 Vdc ratiometric	B1, B2, B5, B6	
Voltage, 0 to 10 Vdc	B1, B2, B5, B6	
Current, 0 to 20 mA or 4 to 20 mA	B1, B2	
PT1000 -100T200 °C; R/T 1000 Ω at 0 °C	B3, B4	
Voltage-free digital input (5 mA)	B5, B6, B7, B8	B5, B6
Total	8	6

Tab. 2.e

**Warning:** for the power supply to any active probes, the +21 V available on the VDC terminal can be used, maximum current available  $I_{max}=60$  mA, protected against short-circuits. For the power supply to the 0 to 5 Vdc ratiometric probes, use the +5 VREF, maximum current available  $I_{max}=60$  mA, protected against short-circuits.

**Specifications**

Time constant	0.5 s
Precision	± 0.3 % of full scale
Classification of measuring circuits	Category 1 (IEC EN 61010-1)

Tab. 2.f

**Warning:** separate as much as possible the probe and digital input signal cables from the cables carrying inductive loads and power cables to avoid possible electromagnetic disturbance.

## 2.8 Digital inputs

Maximum lenght cable	10 m	
Type	Not optically isolated, voltage free contact	
Power supply	Internal	
Models	TYPE A	TYPE B
Multifunction analogue inputs (see note)	B5, B6, B7, B8	B5, B6
Fast digital input	ID1	ID1
Normal digital input	ID2	ID2
Total	6	4

Tab. 2.g

**Note:**

Multifunction analogue inputs: these analogue inputs can be programmed via software as digital inputs instead of analogue inputs. All the digital inputs refer to GND.

### Specifications of the fast digital input (ID1)

The fast digital input (ID1) can be configured via software in two distinct operating modes, as follows:

- first mode: normal or standard digital input
- second mode: fast digital input

When configured as a fast digital input, ID1 can measure a signal with a maximum frequency of 2 KHz, resolution +/- 1 Hz. This is made possible by the BIOS, which provides the SW application with two variables that the count the number of times the input signal crosses zero and the corresponding frequency in Hz.

### Specifications of the normal and fast digital input

The maximum current available to the digital input is 5 mA (consequently the rating of the external contact must be at least 5 mA).

## 2.9 Analogue outputs

Maximum lenght cable	10 m	
Type	Not optically isolated	
Power supply	Internal	
Models	TYPE A	TYPE B
0 to 10 Vdc analogue output	Y2	Y2, Y3, Y4
PWM analogue output with 5 Vdc pulse of programmable duration	Y1	Y1
Total	2	4

Tab. 2.h

### Specifications

Resolution	8 bit	
Precision	± 2% of full scale on Y2	
Settling time	2 s	
Maximum load	1 kΩ (10 mA) for Y2 0 to 10 V, 470 Ω (10 mA) for Y1 PWM	

Tab. 2.i

## 2.10 Digital outputs

pCO compact TYPE A has 7 digital outputs, while pCO compact TYPE B has 6 digital outputs with electromechanical relays or Solid state relay (SSR). To simplify assembly, the common terminals of some relays have been grouped together based on the insulation distance.

Within a group, the outputs have single insulation between them and thus must be powered at the same voltage (generally 24Vac or 110-230Vac). Between the groups there is reinforced insulation, thus the groups can be powered at different voltages.

Output technical specification	Insulation group	Connector	Models				
			Type A	Type A (2 SSR)	Type B	Type B (2 SSR)	Type B (4 SSR)
SPDT relay: UL873: 2,5 A res., 2 A FLA, 12 A LRA, 250 Vac, C300 pilot duty (30.000 cycles) EN60730-1: 2 A res., 2 A inductive cos(phi)=0,6, 2 (2) A (100.000 cycles)	1	J3	1	-	1	-	1
	2	J10	1	-	1	-	1
relè SPST: UL873: 1 A res., 1 A FLA, 6 A LRA, 250 Vac, D300 pilot duty (30.000 cycles) EN60730-1: 1 A res., 1 A inductive, cos(phi)=0,6, 1 (1) A (100.000 cycles)	3	J11	5	5	2	2	-
	4	J12	-	-	2	2	-
Relè Power MOSFET Photovoltaic Operation voltage: 24 Vac/Vdc Maximum power: 10 W	1	J3	-	1	-	1	-
	2	J10	-	1	-	1	-
	3	J11	-	-	-	-	2
	4	J12	-	-	-	-	2
Outputs total			7	7	6	6	6

Tab. 2.j

## 2.11 USB Port



The USB connections have to be used only during commission and maintenance action.

Removing the cover from the front of the pCO compact devices fitted of USB port, there are 2 types of USB port; one of these has the function of USB SLAVE (USB standard type B connector) and the other USB HOST (USB standard type A connector).

### The two connectors cannot be used at the same time.

The USB link can be used to download and upload the BIOS and applications, as well as carry out the commissioning operations.

Configurations available:

Hardware configuration	Type	Upload FW		Download FW		Commissioning
		USB HOST	USB DEVICE	USB HOST	USB DEVICE	
TYPE A	+ USB	with external PGD0/1 terminal only	●	with external PGD0/1 terminal only	logs and parameters only	●
	+ USB+BUILT-IN DISPLAY	●	●	●	logs and parameters only	●
TYPE B	+ USB	with external PGD0/1 terminal only	●	with external PGD0/1 terminal only	logs and parameters only	●
	+ USB+BUILT-IN DISPLAY	●	●	●	slogs and parameters only	●

Note: FW = BIOS and/or Application.

The USB HOST can be used, for example, to connect a memory key; the USB SLAVE can be connected to a PC.

## 2.12 Summary tables

## Hardware configurations available

Models	PWM output	0...10 V output	Analogue inputs	Digital inputs	Group 1 output	Group 2 output	Group 3 output	Group 4 output
TYPE A	Y1	Y2	B1, B2 B3, B4 B5, B6 B7, B8 Max 8	ID1 (veloce) ID2 Max 6	NO1: - relay (1) - SSR (3)	NO2: - relay (1) - SSR (3)	NO3, NO4, NO5, NO6, NO7: - Relay (2)	-
TYPE B	Y1	Y2, Y3, Y4	B1, B2 B3, B4 B5, B6 Max 6	ID1 (veloce) ID2 Max 4	NO1: - relè (1) - SSR (3)	NO2: - relè (1) - SSR (3)	NO3, NO4: - Relay (2) - SSR (4)	NO5, NO6: - Relay (2) - SSR (4)

Tab. 2.k

(1) Note: the relay is present instead of the SSR in the models not designed for having SSR.

Relay specifications:

UL873: 2,5 A res., 2 A FLA, 12 A LRA, 250 Vac, C300 pilot duty (30.000 cycles)

EN60730-1: 2 A res., 2 A inductives, cos(phi)=0,6, 2 (2) A (100.000 cycles)

(2) Note: the relay is present instead of the SSR in the models not designed for having SSR.

Relay specifications:

UL873: 1 A res., 1 A FLA, 6 A LRA, 250 Vac, D300 pilot duty (30.000 cycles)

EN60730-1: 1 A res., 1 A inductives, cos(phi)=0,6, 1 (1) A (100.000 cycles)

(3) Note: the SSR is present instead of the relay in the models designed for having 2 SSR.

SSR specification:

Relay Power MOSFET Photovoltaic, Operation voltage: 24 Vac/Vdc, Maximum power: 10 W

(4) Note: the SSR is present instead of the relay in the models designed for having 4 SSR

SSR specification:

Relay Power MOSFET Photovoltaic, Operation voltage: 24 Vac/Vdc, Maximum power: 10 W

## Types of analogue/digital inputs

All the analogue inputs are can be configured via software, according to the following table, in the models TYPE A and TYPE B.

Symbol	NTC	ID	PT1000	4 to 20 mA	0 to 5 V	0 to 1 V	0 to 10 V
B1, B2	•			•	•	•	•
B3, B4	•		•			•	
B5, B6	•	•			•	•	•
B7, B8	•	•					

Tab. 2.0

## 2.13 Table of accessories

	<b>code</b>	<b>description</b>
1	PCOXCON0A0	plug-in screw connector kit for pCO compact MEDIUM type A
2	PCOXCON0B0	plug-in screw connector kit for pCO compact LARGE type B
3	PCOS00AKY0	pCO sistema smart key
4	0907877AXX	external ferrite for pCO compact power cable
5	PSTCON01B0	pLD terminal connection cable L= 1.5 m
6	PSTCON03B0	pLD terminal connection cable L= 3 m
7	PSTCON05B0	pLD terminal connection cable L= 5 m
8	S90CONN002	pGD terminal connection cable L= 0.8 m
9	S90CONN000	pGD terminal connection cable L=1.5 m
10	S90CONN001	pGD terminal connection cable L= 3 m

Tab. 2.p

## 2.14 Other specifications

Operating conditions	-10T60 °C, 90% rH non-condensing
Storage and transport conditions	-20T70 °C, 90% rH non-condensing
Index of protection	IP40 front panel only
Environmental pollution	2
Classification according to protection against electric shock	to be integrated into Class 1 and/or 2 appliances
Period of stress across the insulating parts	long
Type of action	1 C
Type of disconnection or microswitching	microswitching
Category of resistance to heat and fire	Category D (UL94-V0)
Immunity against voltage surges	Category 2
Ageing characteristic (operating hours)	80,000
No. of automatic operating cycles	100,000 (EN 60730-1); 30,000 (UL 873)
Software class and structure	Class A
Category of immunity against surges	Category 3 (IEC EN 61000-4-5)

Tab. 2.q

The device is not designed to be hand-held

## 3. MECHANICAL DIMENSIONS


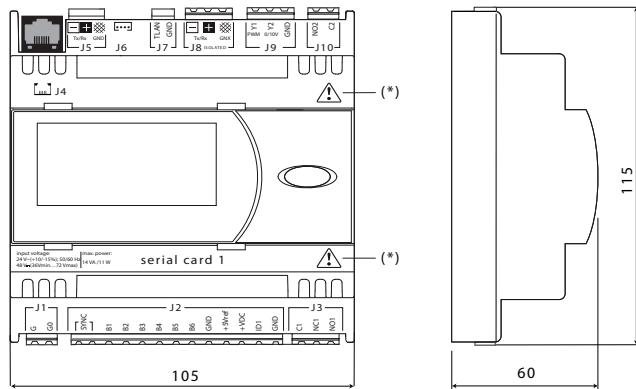


Fig. 3.a

(\*) The icon means to refer to this technical leaflet, during the electrical installation.

## 4. DESCRIPTION OF THE TERMINALS

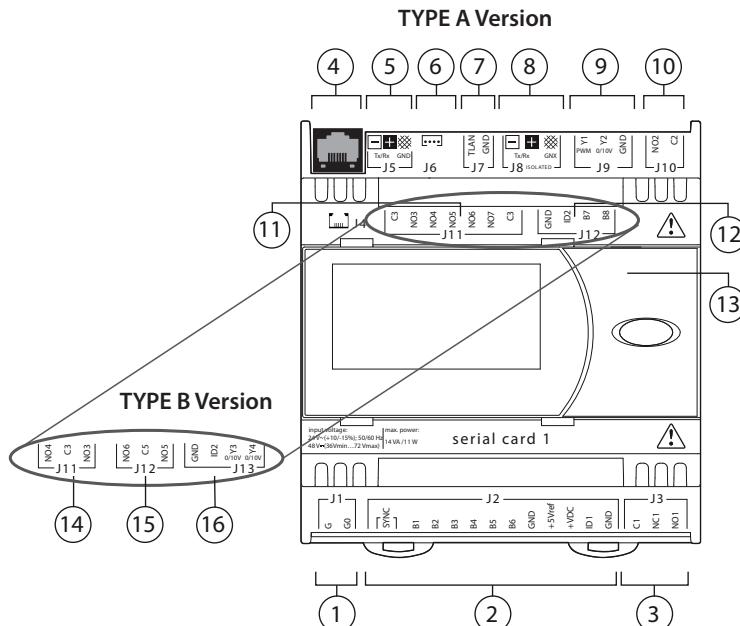

## 4.1 Electrical connections

### AC power supply

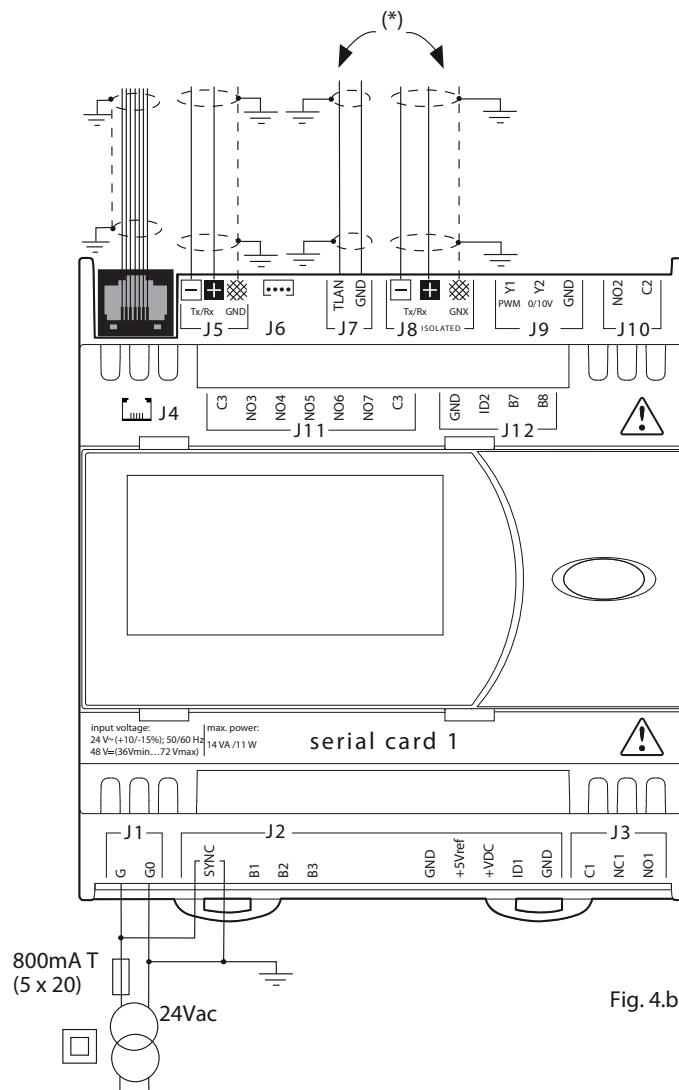



Fig. 4.b

Fig. 4.c

COMMON power supply for controller & SYNC

(\*): the use of tLAN port excluded the use of Field Bus port and vice versa.

## DC power supply

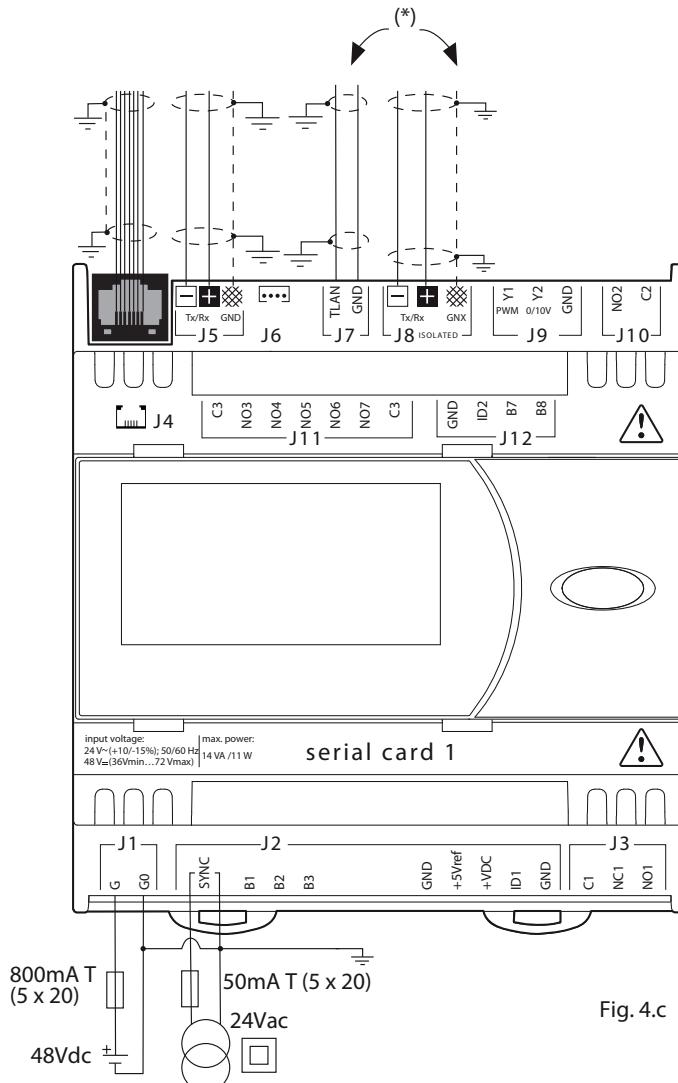


SEPARATE power supply for controller & SYNC

(\*) the use of tLAN port excluded the use of Field Bus port and vice versa.

## Guidelines for disposal

- Do not dispose of the product as municipal waste; it must be disposed of through specialist waste disposal centres.
- The product contains a battery that must be removed and separated from the rest of the product according to the instructions provided, before disposing of the product.
- Improper use or incorrect disposal of the product may negative effects on human health and on the environment.
- The public or private waste collection systems defined by local legislation must be used for disposal.
- In the event of illegal disposal of electrical and electronic waste, the penalties are specified by local waste disposal legislation.

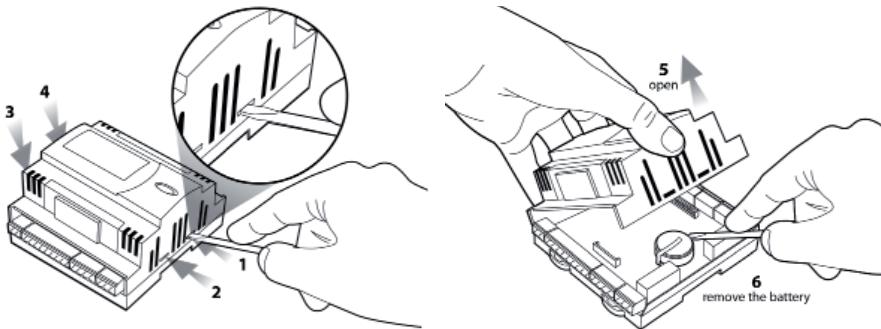



# CAREL

## CAREL INDUSTRIES HQs

Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy)  
Tel. (+39) 049.9716611 - Fax (+39) 049.9716600  
e-mail: carel@carel.com - www.carel.com

*Agenzia / Agency:*